

# ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

Шкаф ПК должен быть закрыт на ключ и опломбирован



- 1 Место хранения ключа
- 2 Пульт дистанционного включения насоса-повысителя
- 3 Пожарный кран
- 4 Пожарный рукав
- 5 Ствол


## ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ

↑  
Высота от пола 1,35 м  
↓

Техническое обслуживание с пуском воды не реже чем 1 раз в 6 месяцев (с оформлением акта)



Подтекание крана недопустимо

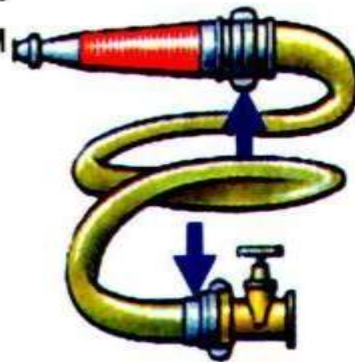

Ствол, рукав и кран должны быть постоянно соединены



Рукав перематывают на новую складку 1 раз в 6 месяцев

## ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Номер 1 снимает пломбу и открывает шкаф



Номер 2 берет ствол и раскатывает рукав в направлении очага пожара

Номер 1 открывает кран и включает кнопку насоса-повысителя (если он имеется)



Номер 2 работает со стволем на тушении пожара

